

Wohngebiet Rezagstraße, Köln-Porz

Plan: nordgerichtet

Stand: 11.10.2016


ca. 100m

Analysenergebnisse der Grundwasser-Beprobung vom 12.09.2016

Wohngebiet Rezagstraße (schematisch) = etwaige Fläche in der sich die ehem. Rußfabrik befand

Nr. der Grundwassermessstellen (GWMS)

Grundwasserfließrichtung zum Zeitpunkt der Grundwasserprobenahme

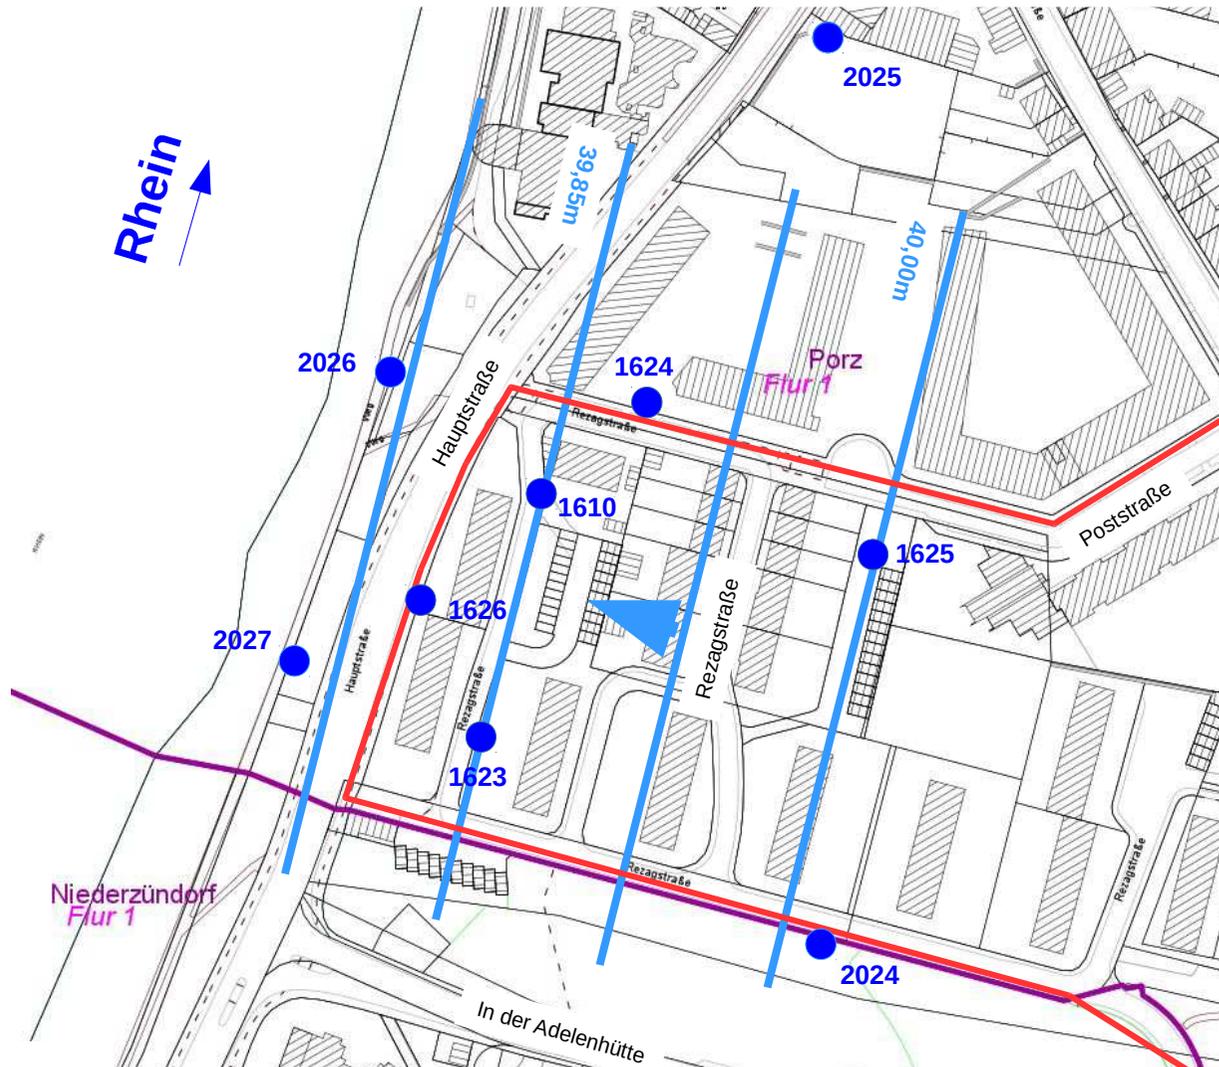

Analysenergebnisse Grundwasser:

GWMS (Nr.)	PAK EPA (µg/l)	NSO Het (µg/l)
1610	0,03	< 0,01
1623	<u>23,96</u>	<u>5,88</u>
1624	<u>0,36</u>	0,2
1625	n.b.	n.b.
1626	0,03	< 0,01
2024	< 0,01	< 0,01
2025	< 0,01	< 0,01
2026	< 0,01	< 0,01
2027	< 0,01	< 0,01

— = Überschreitung des Geringfügigkeitsschwellenwertes
n.b. = nicht bestimmt

Kommentierung der Ergebnisse:

Das Grundwasser hat im Bereich der Messstelle 1623 die höchste Kontamination. Diese erscheint unter Berücksichtigung der Grundwasserfließrichtung ortsstationär. Zur Überprüfung / Beobachtung ist für März 2017 eine erneute Grundwasser-Beprobung vorgesehen. Die Ergebnisse werden ebenfalls kommentiert und veröffentlicht.